
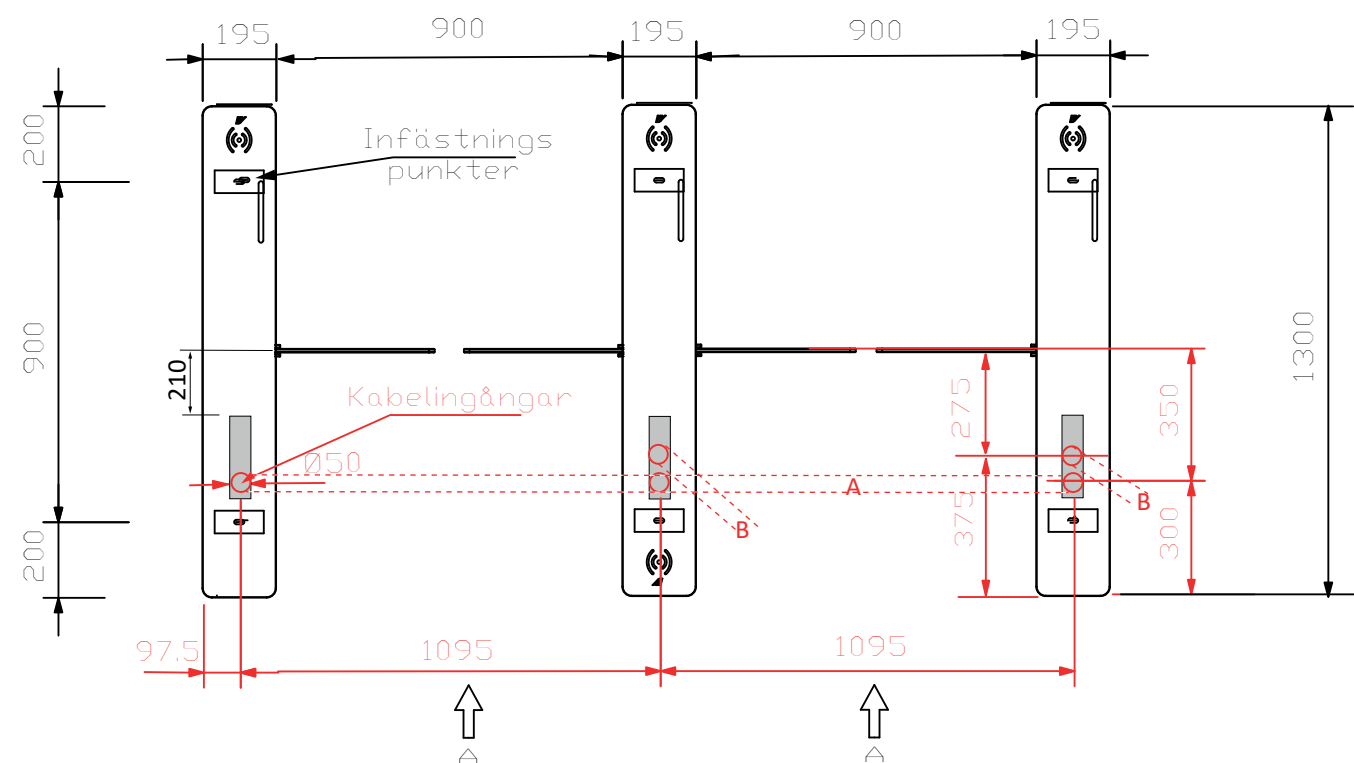
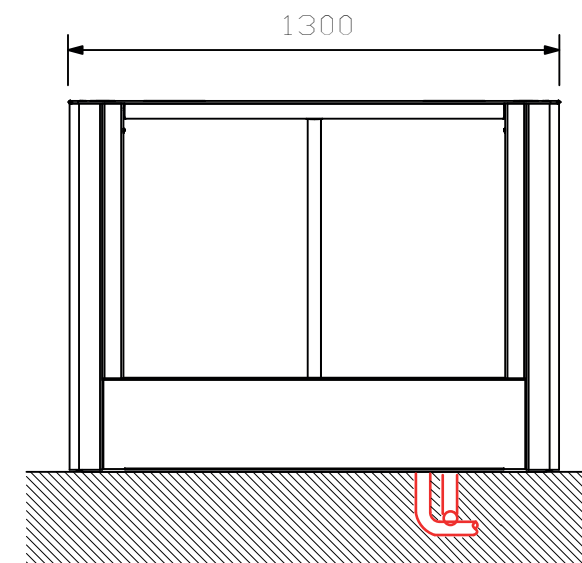


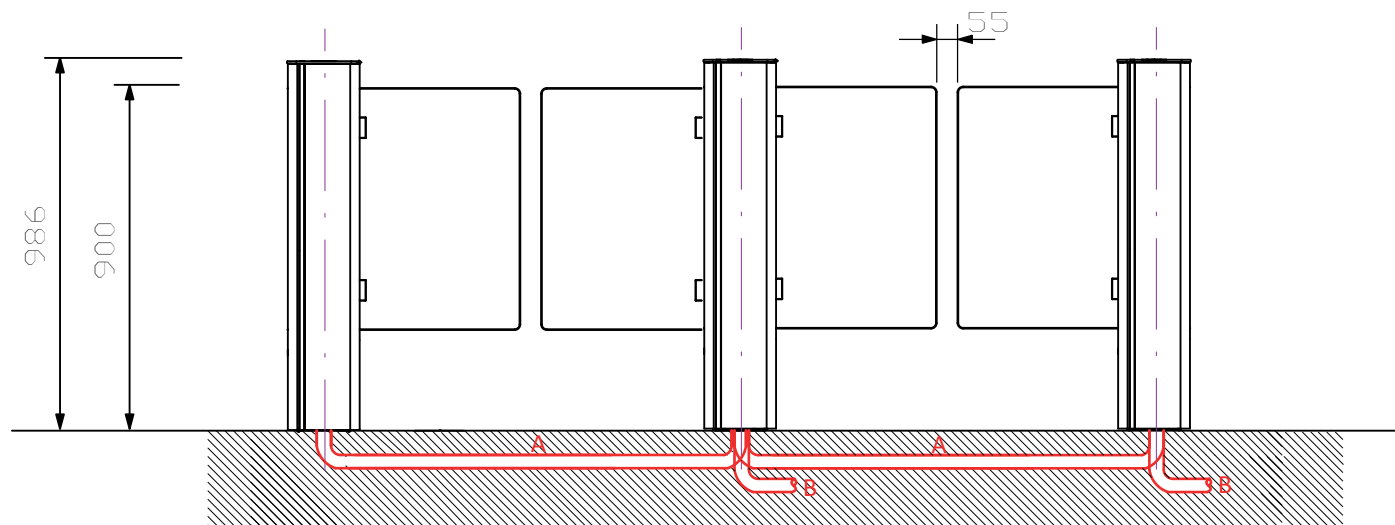

Område för
kabelgenomföring
56 × 200 mm

A = inpassageriktning

Tomrör $\varnothing$ 50 (A) med dragtråd mellan varje korridors fasta hinder
(kabel levereras av Intergate)

Tomrör $\varnothing$ 50 (B) med ilagd kabel enligt nedan till varje korridors fasta
högerenhet:

- Matarström 230VAC 362,5
- Ev. kabel till kontrollpanel 8 par 0.6² typ TPVF
- Ev. ethernetkabel CAT5

OBS: Fri kabellängd 3 m ovan golv
Ev. tomrör under fästjärn måste ligga djupare än 100 mm
Min 60 mm avstånd från vägg