


A3

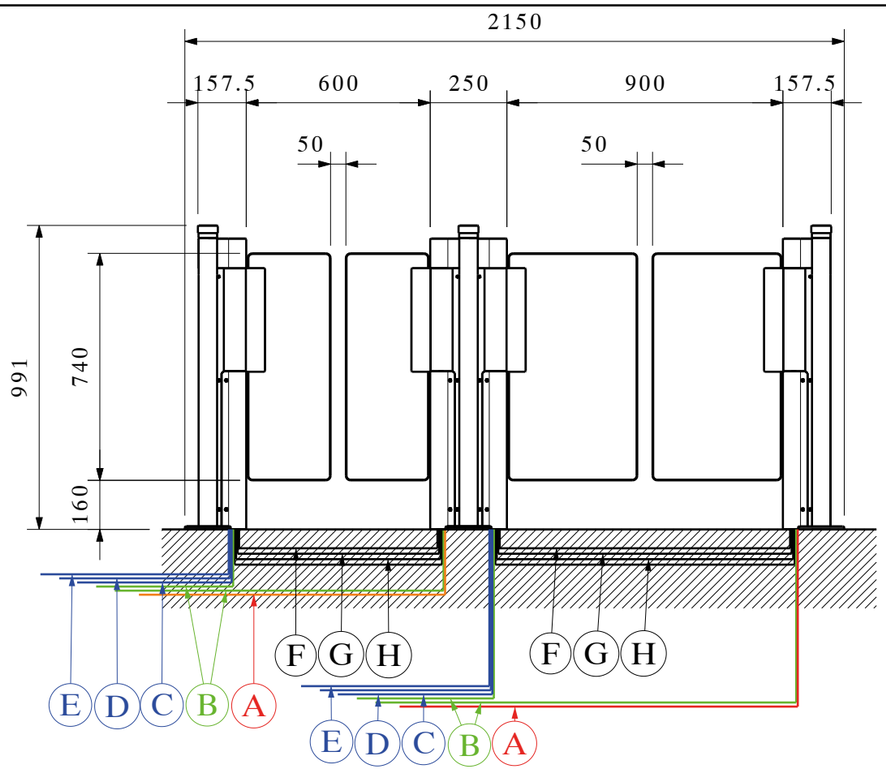

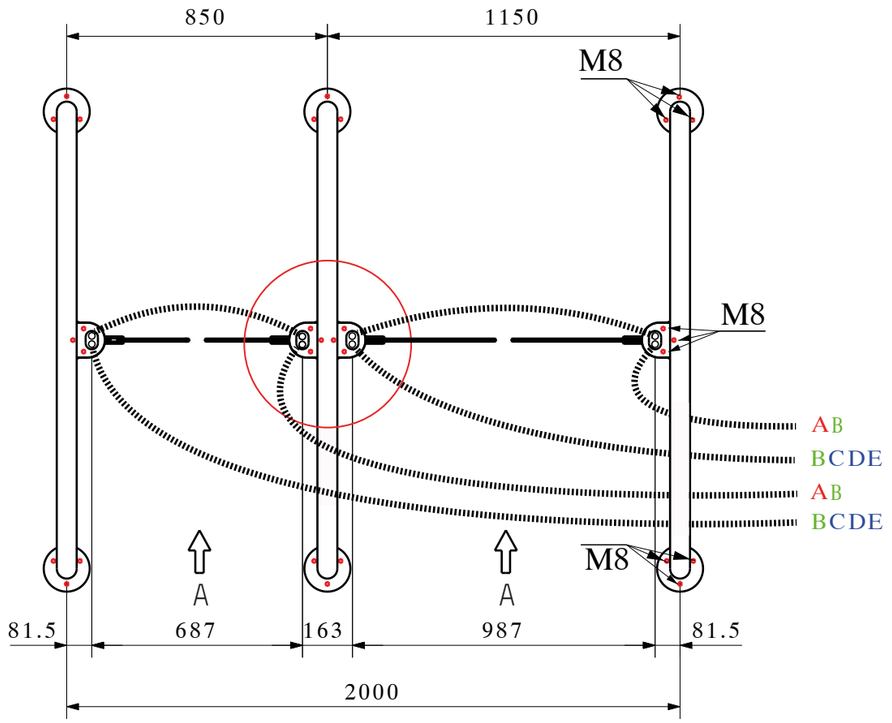


OBS

Tomrör måste ligga 115 mm under golv och dras rakt upp enligt figur nedan.

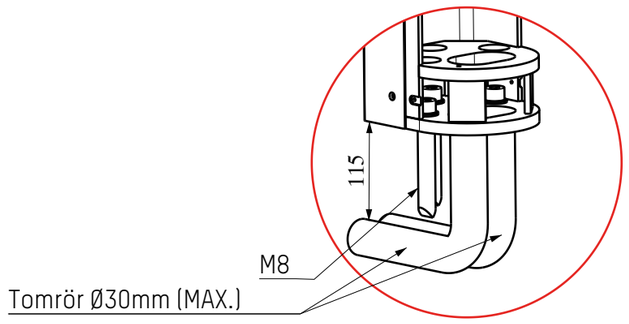

Alternativt kan tomrören dras snett uppåt men dras så att inte M8-bultarna kan skada rören, se skiss nedan.

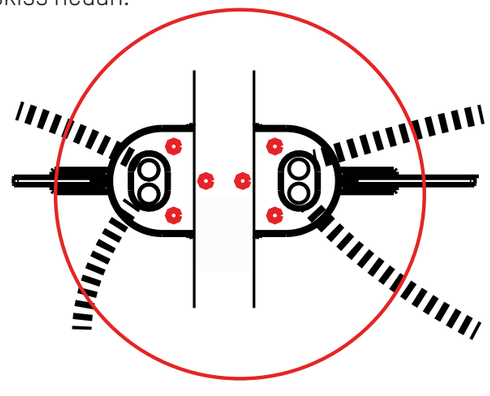

A = inpassageriktning

Utföres av beställaren:
Framdragning av tomrör ø 30 (max) enligt ovan.
Framdragning av kabel för:
(A) Matarström 230V
(B) Kortläsare
(C) Ev. Ethernet
(D) Passagebekräftelse från kortläsare
(E) Ev. larm eller utrymning

Övrig kabel (F G H) levereras av SecureGates

OBS: Fri kabellängd 3 m ovan golv

AUTOMATIC SYSTEMS
SECURE GATES
Lösningar för kunder med krav
www.securegates.se

DlimLane passagebredd 600 + 900 mm

Infästning, tomrör och kablage

Skala 1:20 2409

Secure Gates Sweden AB reserverar sig för rätten att ändra ritningar och underlag utan föregående information.